



Valvira

Mikä muuttuu tupakointitilojen sääntelyssä toukokuussa 2018?

Tilanne 20.5.2018 asti

Vanhan tupakkalain (693/1976) 12 §:n (20.8.2010/698) 1 momentin nojalla tupakointi on kielletty:

- virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa
- sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa
- työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa tietyin poikkeuksin, sekä
- yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa.

Edellä mainitun sisätilan tai kulkuneuvon haltija tai yleisen tilaisuuden järjestäjä on kuitenkin voinut sallia tupakoinnin siihen varatussa huoneessa tai huoneiston/tilan osassa, jollei kysymys ole pääasiassa alaikäisten käyttämästä sisätilasta. Edellytyksenä on ollut lisäksi, ettei tupakansavu pääse kulkeutumaan tiloihin, joissa tupakointi on kielletty.

Tupakkalaki ([549/2016](#)) tuli voimaan 15.8.2016.

Osaa tupakkalain vaatimuksista koskee siirtymäaika, jolloin ne tulevat voimaan myöhemmin kuin laki kokonaisuudessaan.
Tupakointitilojen osalta siirtymäaika päättyy 20.5.2018.

Tilanne 20.5.2018 jälkeen

Tupakointi voidaan sallia ilman tilan hyväksymistä tupakointiin maankäyttö- ja rakennuslain ([132/1999](#)) nojalla vanhan tupakkalain 13 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tupakointiin varatussa huoneessa tai huoneiston tai tilan osassa 20.5.2018 saakka (TupL 125 §)


Tupakointia ei enää voi sallia sellaisessa sisätilassa, joka on vanhan tupakkalain nojalla voitu varata tupakointitarkoitukseen. Siirtymäajan päätyttyä kaikkien tupakointitilojen tulee olla uuden, tupakointitiloja koskevan yleissäännöksen mukaisia. Siirtymäajan päätyminen merkitsee myös, että tupakointitilojen tekniset vaatimukset tulevat sovellettaviksi muihinkin kuin ravitsemisliikkeen tupakointitiloihin. Osa teknisistä vaatimuksista tulee sovellettavaksi porrastetusti rakennuksen valmistumisajan perusteella.

Yleinen tupakointikielto

Tupakoida ei saa yleisön, työntekijöiden tai asiakkaiden käytössä olevissa sisätiloissa (TupL 74 §)

Tupakkalain 74 §:ssä tarkoitetuissa sisätiloissa ei saa enää 20.5.2018 jälkeen tupakoida lukuun ottamatta uudessa tupakkalaissa säänneltyjä poikkeuksia. Tupakointitila kuuluu tällaisiin sallittuihin poikkeuksiin.

Tupakointitilan hyväksymistä ja valvontaa koskeva prosessi

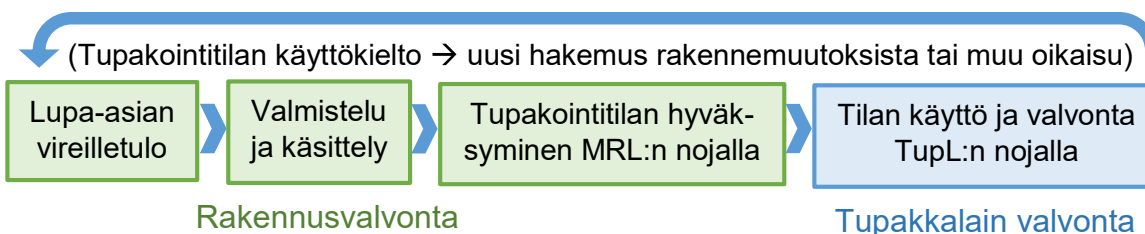

Tupakointitilan tekniset vaatimukset

Rakenne

- Tupakointitilan rakenteiden on oltava tiiviit. Tupakointitilan oven yläosan ja tupakointitilan katon välisen etäisyyden on oltava vähintään 400 millimetriä
- Kulku tupakointitilaan on rakennettava siten, että tupakansavu ei leviä tilan ulkopuolelle

Ilmanvaihto

- Tupakointitilassa on oltava alipaine. Tuloilma on johdettava ympäröivästä huonetilasta oven tai siirtoilman virtauslaitteen kautta
- Tupakointitilan poistoilmavirran on oltava vähintään 30 kuutiodesimetriä sekunnissa lattian neliometriä kohden, oviaukossa kuitenkin vähintään 180 kuutiodesimetriä sekunnissa oviaukon neliometriä kohden. Siirtoilman virtauslaite on sijoitettava siten, että ilma poistuu tehokkaasti tupakointitilan kaikista osista
- **Poistoilma on kanavoitava erilliskanavalla rakennuksen vesikaton yläpuolelle. Vaatimusta sovelletaan porrastetusti sen ajankohdan perusteella, jolloin rakennus on hyväksytty käyttöön ***
- Tupakansavu kuuluu poistoilman luokkaan 4 (poistoilma sisältää huomattavasti pahanhajuisia tai epäterveellisiä epäpuhtauksia tai kemikaaleja), eikä sitä saa johtaa palautusilmana sisätilaan

Valvonta

- Tupakointitila tai poistoilmakanava on varustettava kiinteällä mittalaitteella, josta tilan poistoilmavirta voidaan tarkastaa tupakointitilan ulkopuolelta
- Ilmanvaihto on tarkastettava säännöllisesti ja havainnoista on pidettävä kirjaa
- Tupakointitilassa ei saa työskennellä, jollei se ole järjestyksen, palo- ja pelastustoimen tai turvallisuuden kannalta välttämätöntä. Tupakointitilan saa siivota vasta huolellisen tuulettamisen jälkeen
- Ravitsemisliikkeen tupakointitila on rakennettava niin, että sitä voidaan valvoa tilan ulkopuolelta, taikka valvonta on järjestettävä muulla tavalla
- Ravitsemisliikkeen tupakointitilan osalta elinkeinonharjoittajan on laadittava omavalvontasuunnitelma, jossa esitetään, miten tilan toimivuus varmistetaan ja miten tilan olosuhteita ja järjestystä voidaan valvoa sen ulkopuolelta

Pinta-ala

- Ravitsemisliikkeen tupakointitilan pinta-alan on oltava vähintään 7 neliometriä
- Ravitsemisliikkeen tupakointitila on mitoitettava kohtuullisen kokoiseksi suhteessa liikehuoneiston kokoon ja asiakaspaikkojen määrään

Tupakansavu ei saa päästä kulkeutumaan alueelle, jolla tupakointi on kielletty (TupL 76 §)

Lisätietoja

Ylitarkastaja Reetta Honkanen, puh. 0295 209 630, reetta.honkanen@valvira.fi
Lakimies Isabella Lencioni, puh. 0295 209 358, isabella.lencioni@valvira.fi

* Poistoilma on kanavoitava erilliskanavalla rakennuksen vesikaton yläpuolelle (Valtioneuvoston asetus nro 601/2016, 2 §:n 3 momentti). Vaatimusta ei sovelleta rakennukseen, joka on hyväksytty käyttöön otettavaksi viimeistään 20.5.2018. Ravitsemisliikkeiden osalta vaatimusta ei sovelleta rakennukseen, joka on rakennettu ennen 1.6.2007.